


Приложение №1 Техническое задание на строительство здания котельной



Расход исходной (артезианской) воды в котельной составляет : 9,64м³/час ;66,06м³/год
 установленная мощность оборудования— 73,7кВт , рабочая мощность —39,4кВт
 Нагрузки на дымовые трубы (сэндвич) —1,3т.

Орентировочное место установки новой котельной

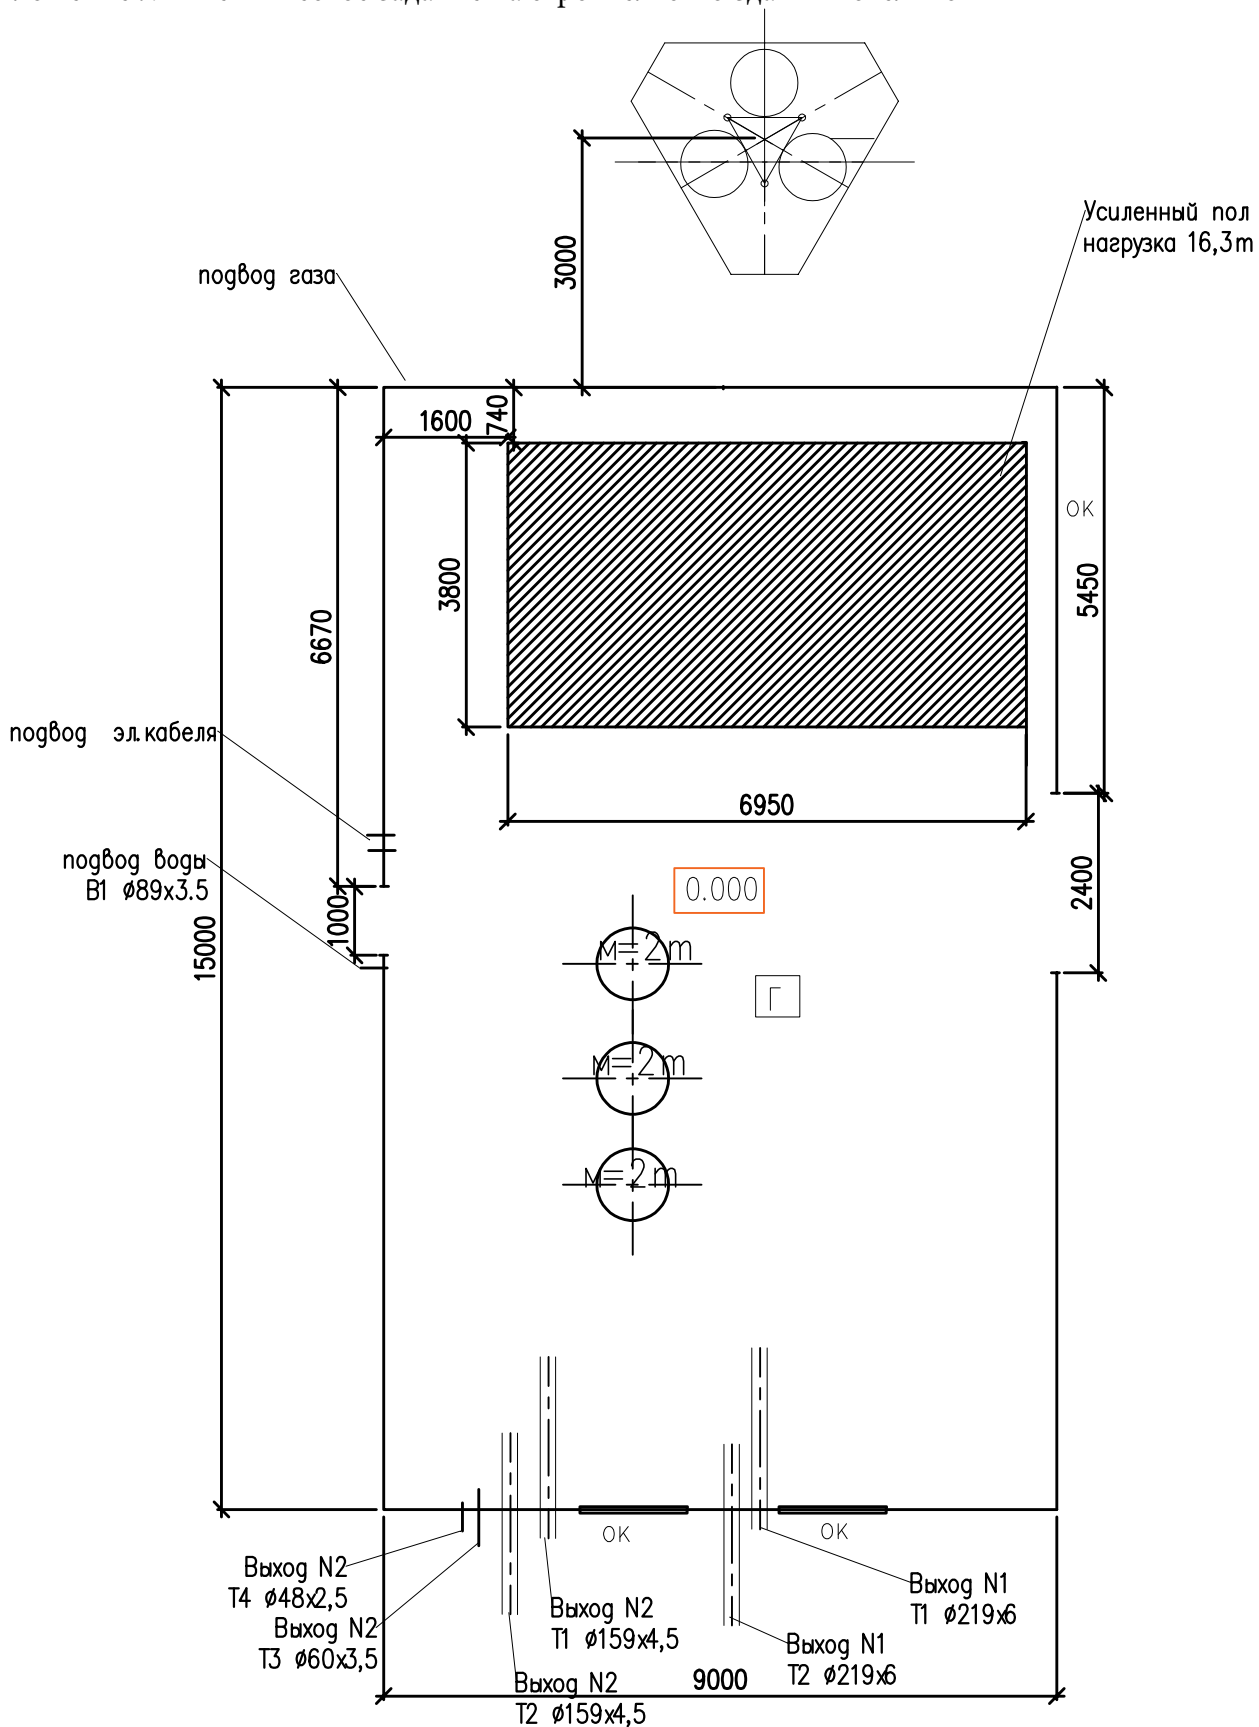