
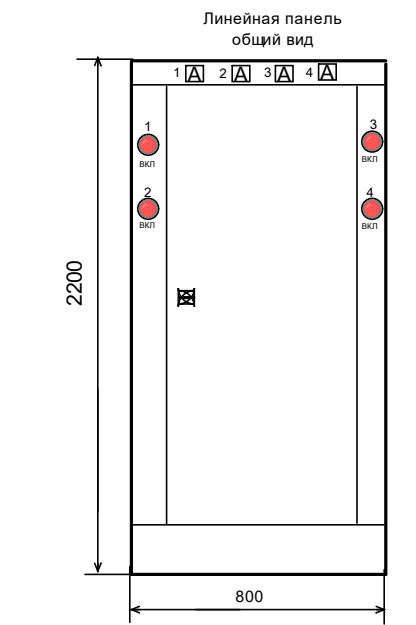
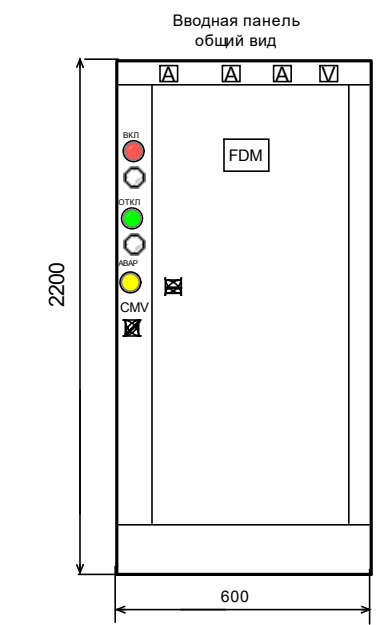
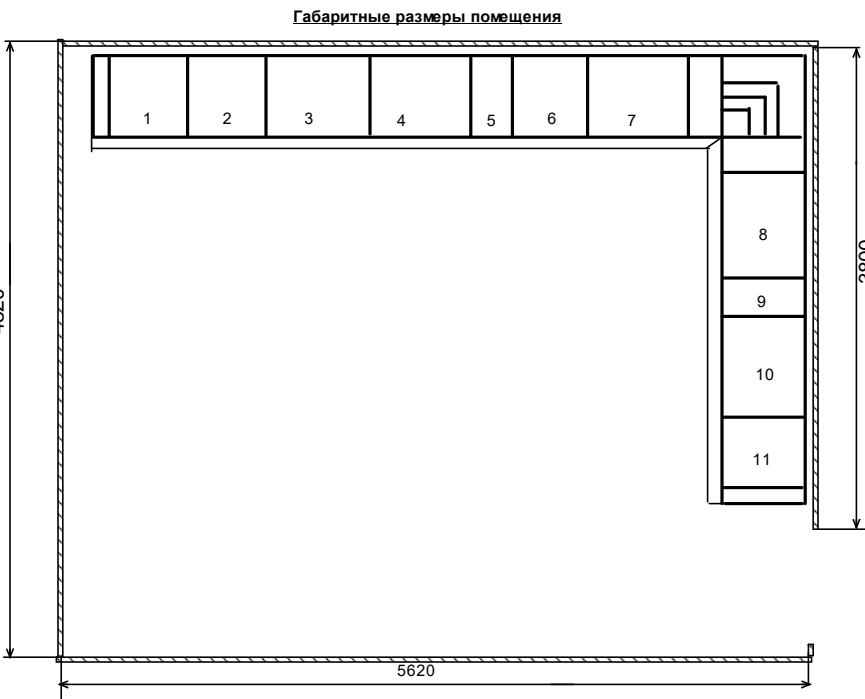


Запрашиваемые данные			Ответы заказчика																															
№	Порядковый номер панели		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																					
1	Номинальный ток сборных шин		1,5 кА																															
2	Номинальное напряжение		0,4кВ																															
3	Схема главных соединений																																	
4	Материал и сечение нулевой шины		мм																															
5	Тип панели ЩО70		Торцевая																															
6	Назначение панели		Освещения				Кабельный ввод		Линейная		Линейная		Секционная		Кабельный ввод		Линейная		Фальш		Угловая		Фальш		Линейная		Секционная		Линейная		Освещения		Торцевая	
7	Номер схемы вспомогательных соединений																																	
8	Тип коммутирующего защитного аппарата	Автоматы	IC60N C16, 1р In=16A		+																													
IC60N C25, 1р In=25A			+																															
IC60N C25, 3р In=25A			+																															
IC60N C63, 3р In=63A			+																															
NSX 160N Mic 2.2 In=160A			+																															
NSX 250N Mic 2.2 In=250A			+																															
NSX 400N Mic 2.3 In=400A			+																															
NSX 630N Mic 5.3E In=630A			+																															
24	Номинальный ток максимального расцепителя или предохранителя	Контакты	LC1-D25M7		+																													
			Interpact INV In=250A		+																													
			Interpact INV In=630A		+																													
			Interpact INV In=800A		+																													
25	Тип и номинальный ток трансформатора тока	Фидерные шины	Schneider Electric		600/5																													
			Амперметр AMP 96x96		0-600																													
			Вольтметр VLT 96x96		0-500																													
			Переключатель CMV 48x48		+																													
26	Измерительные приборы	FDM121		+																														
		Защита от замыкания на землю		+																														
27	Защита от замыкания на землю		+																															
28	Количество панелей в том числе торцевых		16																															
29	Обозначение и количество шинных мостов																																	

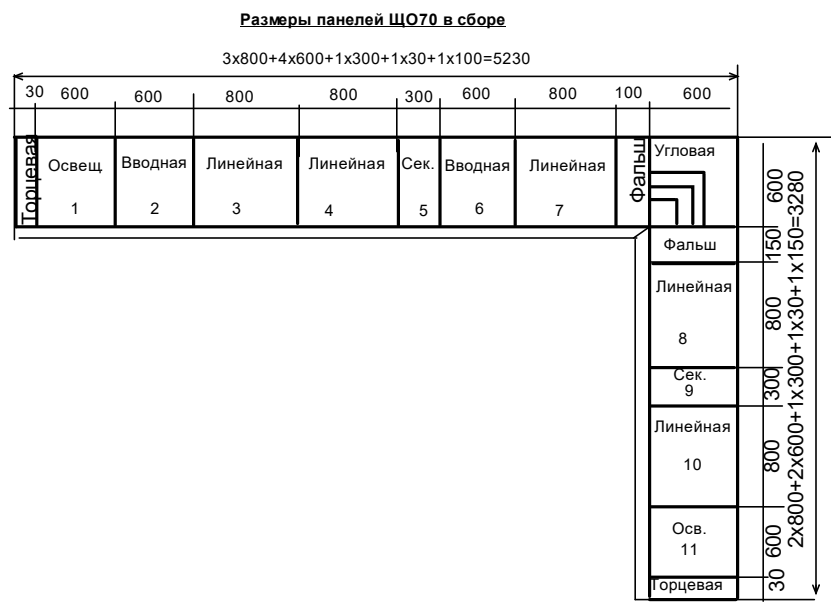

Поставщик: _____

Покупатель: АО _____

ЗРУ-0,4кВ №1		Стадия	Масштаб
Холодильное отделение		Лист 1	Листов 2
Опросный лист для заказа панелей ЩО70			